


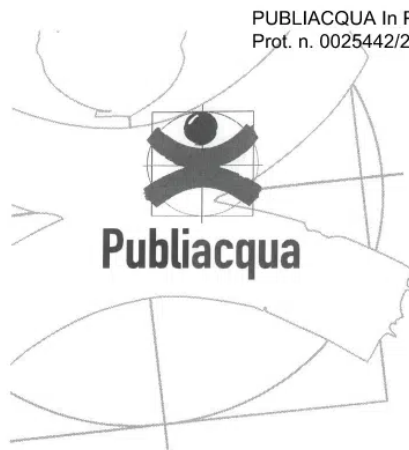

PUBLIACQUA In Partenza
Prof. n. 0025442/23 del 02/05/2023 001 PROTOCOLLO
Publiacqua S.p.A.

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P. le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
appaltipubliacqua@legalmail.it

Spett.le
SICAV SPA
Sua Sede

A mezzo PEC info@pec.sicavsr.com

OGGETTO: Gara n.21-3228 – Fornitura GAC minerale per gli impianti di potabilizzazione presenti sul territorio gestito da Publiacqua S.p.A – CIG 96088734D8

Provvedimento di esclusione della società SICAV S.p.A

Il sottoscritto Ing. Paolo Tolmino Saccani in qualità di Amministratore Delegato della società Publiacqua S.p.A. (c.f. e p.i. 05040110487) con sede legale in Firenze (FI), Via Villamagna n. 90/C,

Premesso che:

- con lettera di invito (“Invito”) del 30 gennaio 2023 Publiacqua S.p.A. ha indetto - ai sensi dell’art. 15 del proprio “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione”, istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-378977 - una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura meglio dettagliata in oggetto;
- in fase di gara sono stati resi, sui documenti e sulle specifiche tecniche della fornitura, chiarimenti puntuali perché fosse evidente a tutti i concorrenti la richiesta della Stazione Appaltante e fosse agli stessi consentito di formulare un’offerta corretta e conforme a dette precisazioni;
- con atto del 21 febbraio 2023 è stata nominata e costituita la Commissione Giudicatrice di gara ai sensi dell’art.15.A della Lettera di Invito;
- il giorno 21 febbraio 2023 si è riunita la Commissione di gara e tenuta la seduta aperta per l’apertura delle offerte amministrative e tecniche pervenute da cui è risultato che hanno presentato offerta i concorrenti Norit S.p.A con sede in Ravenna (RA), Via Armando Negrini 9 - p. iva 00604870394 e Sicav S.p.A. con sede in Gissi (CH), Zona Industriale Snc – p. iva 00621710698;
- la Commissione, applicando il procedimento di gara di cui all’art. 23.1 dell’Invito, ha proceduto all’esame ed alla verifica della documentazione di cui alla busta telematica A – *Questionario Amministrativo* ammettendo tutti i concorrenti all’esame delle Offerte Tecniche ed ha proceduto, in seduta riservata, all’esame dei contenuti dell’offerta tecnica;

Visto che:

- La lettera di invito ed i documenti di gara individuano specificatamente l’oggetto dell’appalto, così come definito all’art.5.1. dell’Invito per la “Fornitura GAC minerale per gli impianti di potabilizzazione presenti sul territorio gestito da Publiacqua S.p.A” secondo le modalità di

cui al presente Invito e con le caratteristiche minime tecniche e gestionali ed alle condizioni di esecuzione e regolamentazione di cui al Capitolato Speciale compresi i relativi allegati”;

- l'art.4 del Capitolato individua, nelle specifiche tecniche degli allegati citati, i **requisiti minimi** richiesti dalla Stazione Appaltante, requisiti ai quali **tutti** devono necessariamente conformarsi i prodotti offerti in gara:

“Qualora nel campione siano riscontrati valori difforni dai Requisiti Minimi (oltre i limiti della tolleranza indicata nella colonna “tolleranza ammessa” di Tabella 1), anche per un solo parametro, o la non conformità a quanto previsto dalla UNI EN 12915-1:2009, il campione di GAC sarà escluso dalla gara e non sarà sottoposto alle Prove Comparative di Funzionalità”;

Esaminato il contenuto della Busta Telematica B – *Offerta Tecnica* presentata dalla Società SICAV S.p.A, la Commissione di Gara ha riscontrato quanto segue:

- 1) Indice di fenolo, lieve scostamento dal valore richiesto compresa la tolleranza.
- 2) Caratteristiche granulometriche (diametro medio, taglia effettiva, coefficiente di uniformità, G10, G20): si riportano in tabella 3 le analisi eseguite su 3 delle 6 aliquote presentate. I campioni sottoposti ad analisi sono stati quartati.

Tabella 3. Determinazione delle caratteristiche granulometriche

	<20 Mesh (0,85mm) G20 (%)	>10 Mesh (2,00mm) G10 (%)	Diametro medio (mm)	Taglia effettiva (mm)	Coefficiente di uniformità
Valore richiesto	10	10	1,4	1	1,4
min	-	-	1,3	0,9	1,3
max	11	11	1,5	1,1	1,5
Aliquota 1	39	0	0,91	0,60	1,60
Aliquota 2	36	0	0,93	0,60	1,65
Aliquota 3	37	0	0,91	0,59	1,66

Dalle prove si evince che la pezzatura non è conforme a quella richiesta (10x20)

- Il prodotto è risultato non conforme ai requisiti della norma UNI EN 12915-1:2009 Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbone Attivo Granulare
- Parte I Carbone attivo granulare vergine per il parametro arsenico, leggermente superiore al valore limite (11,8 mg/l, valore limite 10 mg/l).

Constatato che:

- nella *lex specialis* di gara i requisiti di cui alla Tabella 1 del CSA costituiscono caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti;
- non è ravvisabile alcuna oggettiva incertezza nella documentazione di gara sull'individuazione, quali caratteristiche minime, di tutte le specifiche tecniche riportate nella Tabella 1 del CSA;

Verificato che il prodotto offerto risulta inadeguato e insufficiente per le esigenze gestionali e tecniche di organizzazione del servizio;

Richiamato:

- l'art. 18.1 dell'Invito: “Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di carattere amministrativo,

con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016";

- l'art. 20.2 dell'Invito: "Si rende noto che nel caso in cui la documentazione di cui al punto precedente evidenzia una 'non conformità' in relazione alle prescrizioni minime contenute nel presente invito e nella Documentazione di gara, Publicacqua S.p.A. procederà all'esclusione dell'Offerta del concorrente dalla gara;
- l'art. 23.2 dell'Invito che dispone l'esclusione in caso di "... presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche";
- l'art. 8.1.3 dell'Invito: "Sui campioni di GAC minerale pervenuti verranno eseguite, da parte dell'U.O Laboratorio del Committente, una serie di prove tecniche i cui risultati saranno utilizzati in fase di aggiudicazione delle forniture secondo i criteri descritti presso il Capitolato Speciale";
- l'art. 20.7 dell'Invito: "Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica NON può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara"

Dato atto che:

- la SICAV S.p.A nella propria istanza di ammissione alla gara e precisamente nel "MODELLO 3 - Modello di autodichiarazione" predisposto dalla Stazione Appaltante ha dichiarato: "Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara";

Considerato che

- la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma "l'offerta deve essere, infatti, conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un "aliud pro alio", che giustifica l'esclusione dalla selezione" (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877) e che "...Pertanto, ai fini dell'esclusione, non è necessaria un'espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l'Amministrazione un valore essenziale" (Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565).

Richiamate altresì tutte le prescrizioni tecniche di gara,

Per tutto quanto sopra esposto

- l'offerta tecnica presentata dalla SICAV S.p.A **risulta non conforme**, e pertanto, incoerente e non rispettosa delle prescrizioni della *lex specialis*;

DISPONE

l'esclusione della Società SICAV S.p.A, con sede in Gissi (CH), Zona Industriale Snc - p. iva 00621710698 - CIG 96088734D8 della PROCEDURA NEGOZIATA N. 21/3228 in oggetto.

**Publicacqua S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Fabio Tolmino Saccani**

